












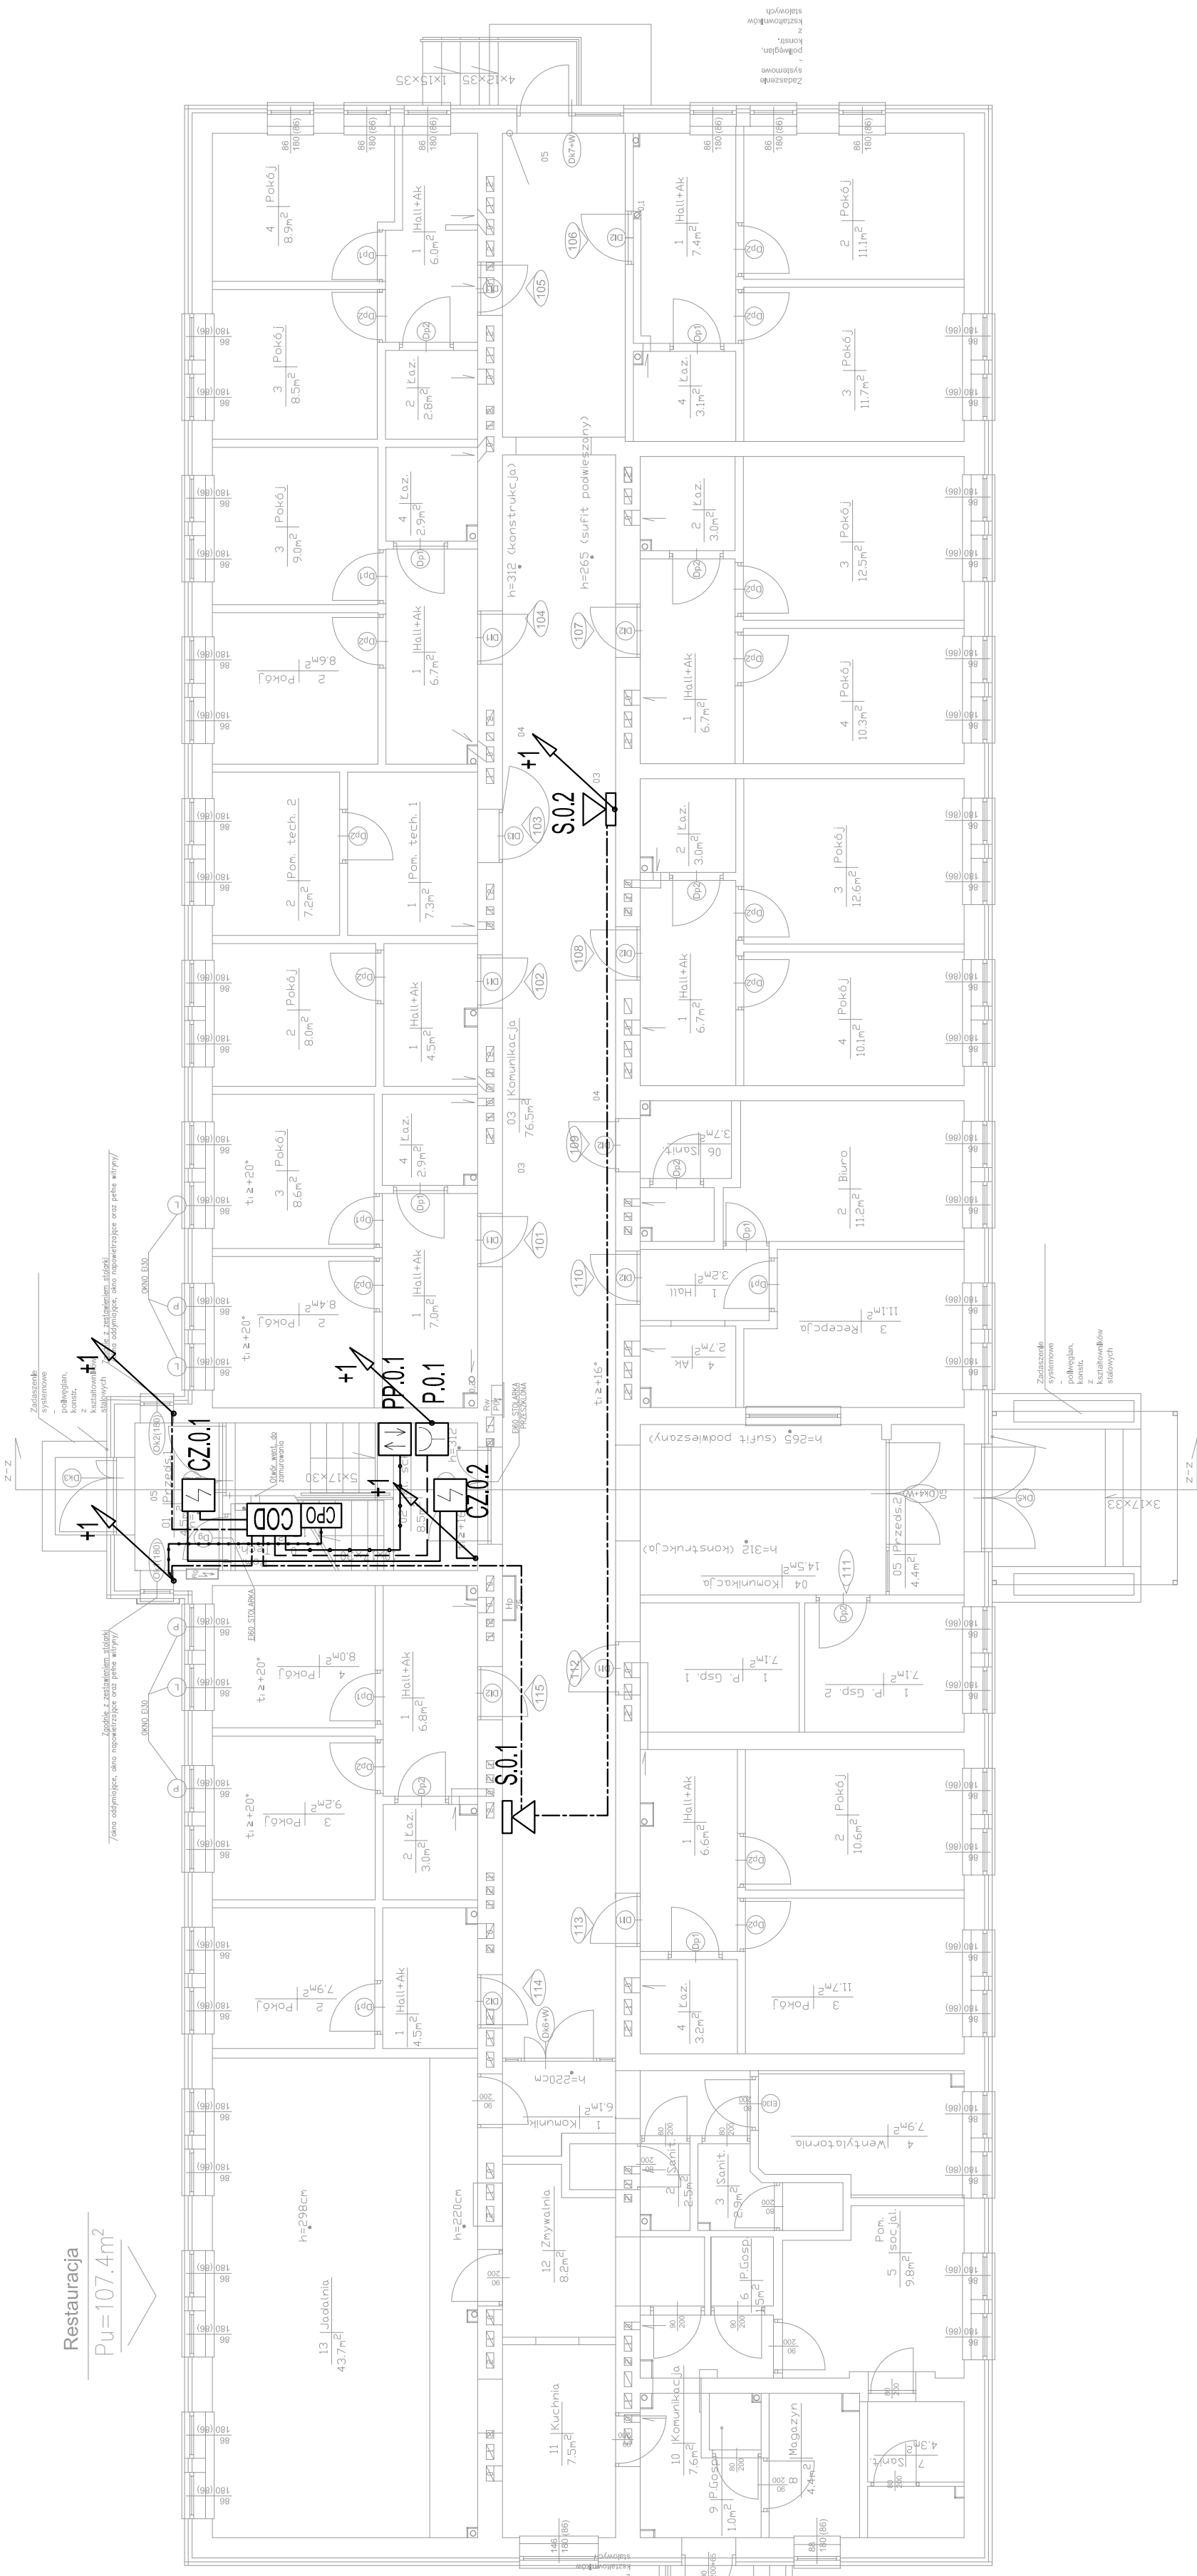





Zut partern



LEGENDA

	Czułka optyczna dymu YT102
	Przycisk oddymiania RPO-1
	Przycisk przewietrzania LT
	Signalizator akustyczny SA-K7 + puszka PIP-1AN
	Słownik okna napowietrzającego / oddymiającego 1A/24VDC
	Centrala oddymiania mcr 9705 3x8A
	Centrala sterowania pogodowego MCRP 054
	Czułka wiatrowo-deszczowa RS1-WM1
	Puszka PIP-1AN rozgałęźna
	YnTKSYekw 1x2x0,8mm - czujki
	HTKSH 4x2x0,8mm - przyciski oddymiania
	HDGs 2x1,5mm ² - sygnalizatory
	HDGs 2x2,5mm ² - słowniki
	YTKSY 2x2x0,8mm - przyciski przewietrzania
	XzTKMXpw 2x2x0,8mm - czujka pogodowa

 NOVA Sp. z o.o. <small>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</small>	NOVA Technologie Obiektowe Sp. z o.o. NIP: 125-00-53-249 KRS: 0000066330 Siedziba: ul. Leśna 4, 05-200 Wolomin Biuro Centralne: ul. Młodnicka 39A, Warszawa 04-239	
	mgr inż. Grzegorz Plechoła upr. nr MAP/0411/PWBE/15	
PRACOWAŁ		
mail: Dostosowanie do wymogów popz. Budynku nr 3 (interat) przy ul. 17-go Stycznia 23 w m. Warszawa		
adres:	Komenda Główna Straży Granicznej ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie (Dział nr 102, koryt. 2.00-05)	
wesio:	NADWYSLANSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIKA 23, 02-148 WARSZAWA	
sunek:	System oddymiania klatki schodowej – Partner	
za:	PROJEKT Bud.-Wvk.	Elektryczna
skali:	1:100	Nr rys: E-08 miejscu data: Warszawa, 06.2016